



NOTICE DE MONTAGE PNHR-05500

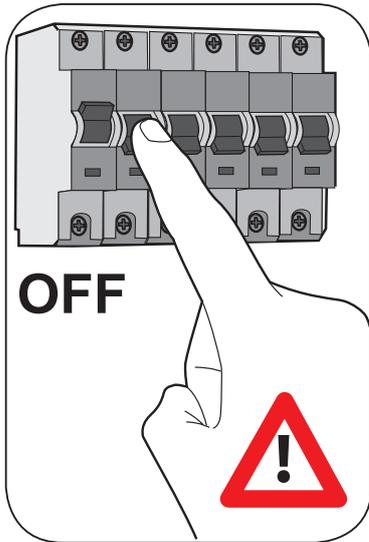


- Attention :**
1. Couper le courant général avant le montage.
 2. Lors de la réalisation sur mesure des lignes d'éclairage entre les murs, il faut tenir compte d'un coefficient de dilatation de 24×10^{-6} (2,4 mm par 100 m par °C)
 3. Des taches difficiles à enlever peuvent apparaître sur les profils en aluminium et les réflecteurs en raison de la transpiration des mains par exemple. Prenez pour ce faire des mesures de précaution : utilisez des gants.
 4. Les connecteurs 7 pôles pour le branchement électrique conviennent à un câblage solid-wire (à fil massif) d'un diamètre de raccordement de 1,5 – 2,5 mm².

Montage de la ligne d'éclairage PNHR-05500 Veko

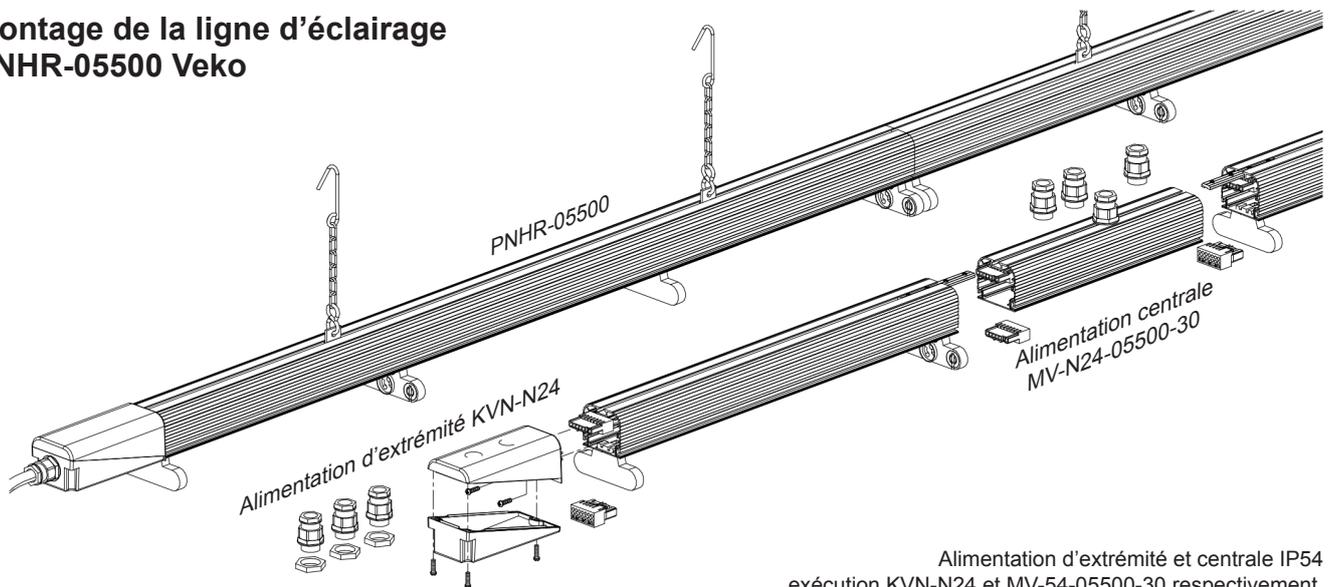


Alimentation d'extrémité et centrale IP54
exécution KVN-N24 et MV-54-05500-30 respectivement.

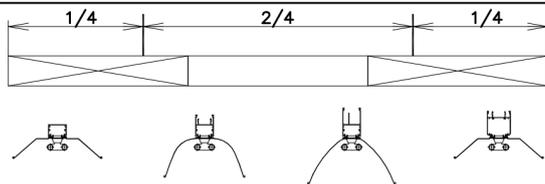

2 points de montage avec réflecteur ou miroir, **toujours 3 points de montage en cas de pleine occupation**

La ligne d'éclairage doit être accrochée droite et alignée

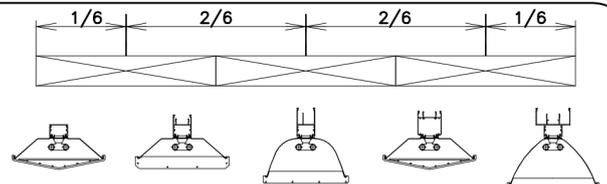


Toujours 3 points de montage avec panier ou grille BK

NOTICE DE MONTAGE PNHR-05500



Branchement électrique et mécanique

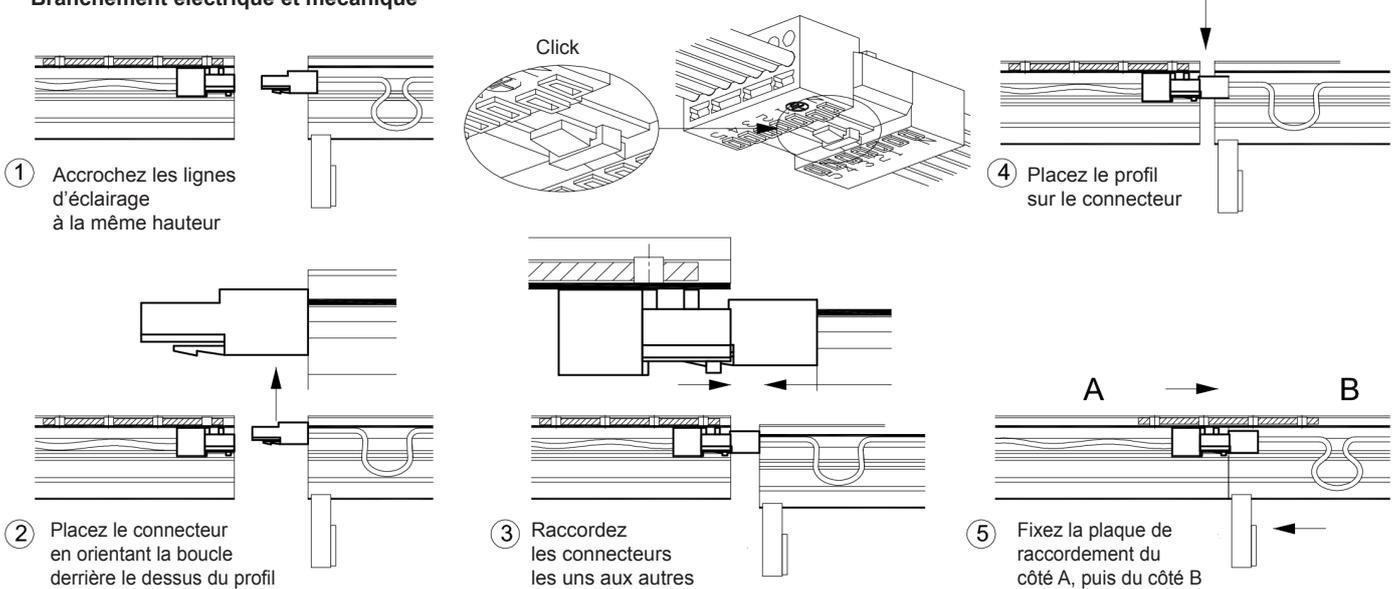

Supports de fixation




Tige filetée M10
09-8751 1 mtr.
09-8552 2 mtr.

Fil d'acier 1.5 mm²
09-8815 1 mtr.
09-8816 2 mtr.
09-8817 5 mtr.

Crochet en S

KDW

MM04

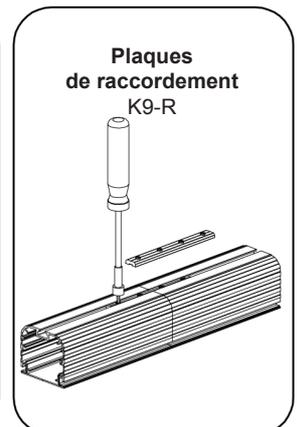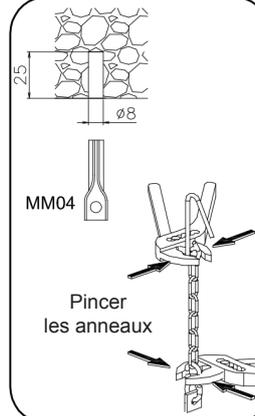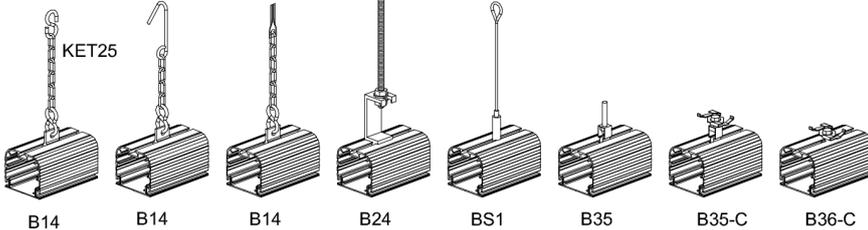

Vous avez des questions sur le montage ?
Envoyez un e-mail à sales@veko.be Envoyez un e-mail à 0032 3 827 21 96



Pour de plus amples informations sur Veko Lightsystems,
des informations de produit et des téléchargements, visitez www.veko.be